



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: gpn-nov@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: GPNBOR@mail.ru

Предписание № 271/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Областное автономное учреждение социального обслуживания
«Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя – правообладателя объекта защиты.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору №271 от «15» октября 2019

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

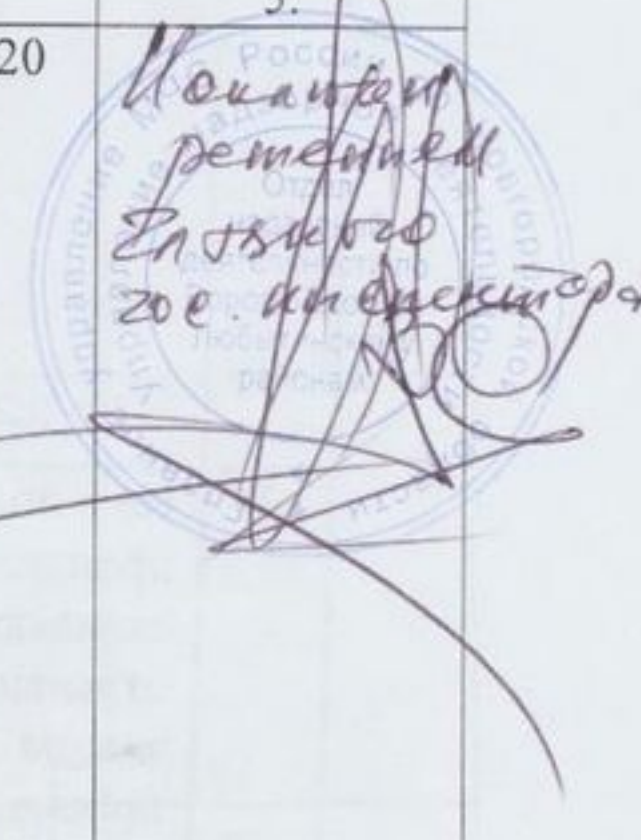
года в период с 10 час. 00 мин. «21» октября 2019 г. до 14 час. 00 мин. «23» октября 2019 г.
проведена внеплановая проверка главным государственным инспектором Боровичского и
Любытинского районов по пожарному надзору Муромцевым Андреем Анатольевичем дома-
интерната ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу:
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Р. Люксембург, д. 16

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с директором Манучаряном А.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Помещение бойлерной на первом этаже здания не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	ч. 3 ст. 52, ст. ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; прил. А, п. А.4, п. 5 табл. А.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.09.2020	
2	Комната №35 на первом этаже здания не оборудована автоматической установкой пожарной сигнализации	ч. 3 ст. 52, ст. ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	01.09.2020	

		безопасности" п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; прил. А, п. А.4, п. 38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
3	Складские помещения на первом этаже здания не в полном объеме оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	ч. 3 ст. 52, ст. ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; прил. А, п. А.4, п. 5.2 табл. А.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.09.2020	
4	Не обеспечена заделка негорючими материалами отверстия в стене помещения складского назначения	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2020	
5	В коридоре на первом этаже на путях эвакуации допущено хранение мебели	п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2020	
6	Помещение складского назначения (для хранения памперсов) не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	ч. 3 ст. 52, ст. ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; прил. А, п. А.4, п. 5.2 табл. А.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.09.2020	
7	Не в полном объеме помещения и складского назначения отделены от основной части здания дверями с заполнением проема, соответствующему противопожарной перегородке 1-го типа.	ст. ст. 87,88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.17, п. 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.09.2020	
8	Не в полном объеме двери	п. 20 Правил противопожарного	01.09.2020	

	помещений производственного и складского назначения имеют обозначения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Технического регламента о пожарной безопасности	режима в Российской Федерации		
9	При выходе из комнаты №8 в общий коридор в месте перепада высот отсутствует пандус с уклоном 1:6	ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ, Свод правил СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	01.09.2020	
10	Комната для персонала, а также смежный участок общего коридора не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	ч. 3 ст. 52, ст. ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; прил. А, п. А.4, п. 38 табл. А.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.09.2020	
11	Помещение холодного склада не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	ч. 3 ст. 52, ст. ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; прил. А, п. А.4, п. 5.2 табл. А.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.09.2020	
12	Персонал учреждения не обладает полным объемом теоретических знаний о действиях при пожаре, мерах пожарной безопасности	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 26, 46	01.09.2020	
13	эвакуационное освещение не имеет подключения к автоматической пожарной сигнализации для включения автоматически при срабатывании АПС	п.33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и	01.09.2020	

		выходы»; п.п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение"		
14	В жилых помещениях допускается оставление без присмотра бытовых электрических приборов	п. 42 абзац «е» Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2020	
15	Наружная открытая лестница, предназначенная для эвакуации людей из лестничной клетки, не соответствует требованиям пожарной безопасности (не соответствует уклон лестницы, размеры площадки у двери эвакуационного выхода, ширина и высота проступи)	ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ, Свод правил СП 1.13130.2009 п. 4.4.1	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент) в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;
- 2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в

эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

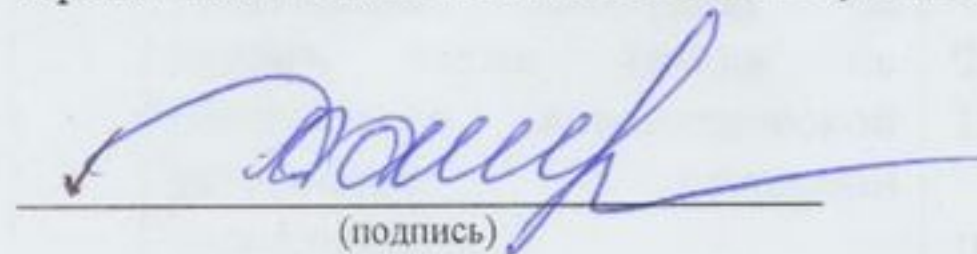
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Муромцев Андрей Анатольевич - главный
государственный инспектор Боровичского и
Любытинского районов по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Манучарян Артик Самвелович - директор
ОАУСО «Боровичский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

(должность, фамилия, инициалы)

«23» октября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99