



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Новгородской области

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: gpn-nov@vandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: GPNBOR@mail.ru

Предписание № 1/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Областное автономное учреждение социального обслуживания

«Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

* (полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя – правообладателя объекта защиты.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору №1 от «13» января 2020

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

года в период с 10 час. 00 мин. «03» февраля 2020 г. до 16 час. 00 мин. «28» февраля 2020 г. проведена плановая проверка главным государственным инспектором Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору Муромцевым Андреем Анатольевичем объектов защиты – территории, зданий, строений и помещений областного автономного учреждения социального обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Розы Люксембург, д. 16

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с директором ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Манучаряном А.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не проводится проверка работоспособности установок противопожарной защиты (противопожарных дверей) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя	п.п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2020	
2	Коридор на втором этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной	01.09.2020	

		безопасности»		
3	Коридор на третьем этаже здания дома-интерната не оборудован вытяжной противодымной вентиляцией	ст. ст. 6, 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 7.2, 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.09.2020	
4	Дверь эвакуационного выхода из помещения столовой, ведущего непосредственного наружу, не оборудована легкооткрывающимся запором, обеспечивающим свободное открывание двери изнутри без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2020	
5	Помещение галереи не оборудовано аварийным (эвакуационным освещением) освещением в соответствии с требованиями норм	п.п. 33, 43 Правил противопожарного режима в РФ; ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. 7.3, 7.6.3, 7.6.4 СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение"	01.09.2020	
6	Под лестничным маршем у помещения клуба хранятся горючие материалы	абз. «к» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.09.2020	
7	Ширина эвакуационного выхода из помещения клуба менее 1,2 м (фактически 0,95 м)	ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ; п.п. 4.3.4, 5.2.14 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2020	
8	Высота эвакуационного выхода из помещения клуба менее 1,9 м (фактически 1,8 м)	ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.2.5 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	01.09.2020	

		Эвакуационные пути и выходы»		
9	Здание дома-интерната не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением не менее чем от 2-х пожарных гидрантов (при требуемом расходе воды на нужды пожаротушения 20 л/с, при тушении 2-х одновременных пожаров)	ст. 6, 68 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.2 табл. 2, п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; п.п. 2.11, 2.13, 8.16 СНИП 2.04.02-84*.	01.09.2020	
10	У пожарного гидранта, расположенного на территории дома-интерната отсутствует указатель (объемный со светильником или плоский, выполненный с использованием светоотражающих покрытий, стойкий к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесенными цифрами, указывающими расстояние до водосточника.	п. 8.6 свода правил СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	01.09.2020	
11	На лестничных клетках для отделки стен и потолка применен декоративно отделочный материал с классом пожарной опасности более чем КМ0 (фактически применен материал без показателей пожарной опасности)	ст.ст. 6, 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Строительные нормы и правила СНИП 21-01-97* п. 6.25; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке. При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент) в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;


2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчет по оценке пожарного риска подтверждает выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента. При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их

устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Муромцев Андрей Анатольевич - главный
государственный инспектор Боровичского и
Любытинского районов по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

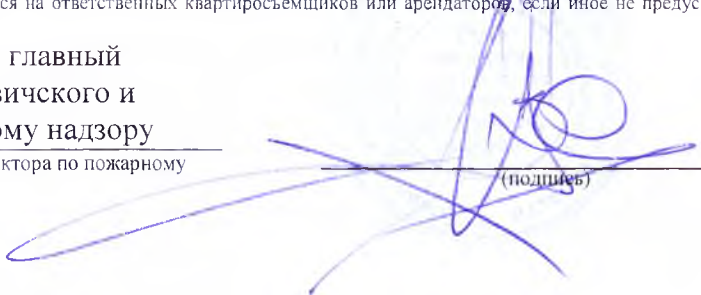

(подпись)

«28» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор ОАУСО «Боровичский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

Манучарян Артик Самвелович

(должность, фамилия, инициалы)

«28» февраля 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99